

Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы,
Текелі қаласы, Сатпаев көшесі 1 индекс 041700
Тел/факс: 8 (72835) 4-12-02

Республика Казахстан, область Жетісу
город Текели, улица Сатпаева 1, индекс 041700
Тел/факс: 8 (72835) 4-12-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №8

Основание выдачи: Запрос от ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» № 18-01/631 от 01.08.2024г на выдачу технических условий.

Наименование объекта электроснабжения – ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс».

Место расположение объекта – Область Жетісу, г. Текели, ул. Каныша Сатпаева, строение 1.

Установленная мощность – 0,7МВт.


Характер потребления электроэнергии – постоянный.

Категория надежности- I.

Точка подключения – подстанция №161 ЗРУ-6кВ ячейка №1 ПНС

Для присоединения к электрическим сетям ТОО «Т-Транзит» объекта ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» Область Жетісу, г. Текели, ул. Каныша Сатпаева, строение 1. необходимо выполнить следующие технические условия:

1. Разработать проект электроснабжения объекта ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» находящегося по адресу Область Жетісу, г. Текели, ул. Каныша Сатпаева, строение 1. Проект согласовать с ТОО «Т-Транзит»
2. **В части первичной схемы:**
 - 2.1 Точкой подключения определить от подстанции №161 ЗРУ-6кВ яч. №1.
 - 2.2 Произвести подключения к подвижной части линейного разъединителя ПС-161 ЗРУ-6кВ яч. №1.
3. **В части учёта электрической энергии предусмотреть:**
 - 3.1 ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» предусмотреть установку измерительных трансформаторов тока классом точности не выше 0,5 и номинальным током вторичной обмотки – 5 А. Номинальный первичный ток и мощность вторичной обмотки определить на стадии проектирования согласовать с ТОО «Т-Транзит».
 - 3.2 Установить микропроцессорного счетчика серии Меркурий модификации 234 ARTM 00 PBR.R на яч. №1 ЗРУ-6кВ ПС-161 ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» с передачей данных в существующую систему АСКУЭ ТОО «Т-Транзит».
 - 3.3 Проведение освидетельствования комплекса учета электроэнергии на соответствие требованиям Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии на яч. №1 ЗРУ-6кВ ПС-161 ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс».
4. **В части РЗиА:**
 - 4.1 Предоставить протокола испытаний воздушно-кабельной линии 6кВ ЗРУ-6/0,4кВ в ТОО «Т-Транзит».
5. Определить по акту границу раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
6. Разработку проекта электроснабжения объекта ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» находящегося по адресу Область Жетісу, г. Текели, ул. Каныша Сатпаева, строение 1 поручить специализированной проектной организации в области электроэнергетики, имеющей лицензию на право заниматься данным видом деятельности.



7. Выполнение строительно-монтажных работ по проекту поручить специализированной организации в области электроэнергетики, имеющей лицензию на право заниматься данным видом деятельности.
8. Предоставить в ТОО «Т-Транзит» информацию о готовности постановки под напряжения, а также протокола испытаний электрооборудования.
9. Приказом по ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» назначить лицо, ответственное за электрохозяйство из числа обученного персонала, с указанием номера телефона. Копию приказа представить ТОО «Т-Транзит»
10. Подключение объекта возможно после выполнения требований настоящих технических условий, требований ПУЭ, ПТБ, ПТЭ в полном объеме, заключения договора на электроснабжение.
11. Срок действия технических условий – 2 год.
12. В случае изменения категории энергоприемников или увеличения установленной мощности технические условия аннулируются.

Директор ТОО «Т-ТРАНЗИТ»

06.08.2024 г.



А.Б. Долгалёва

АКТ №8-2024

разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной
ответственности сторон

г. Текели

"06" августа 2024г.

ТОО «Т-Транзит», именуемый в дальнейшем "энергопередающая организация", в лице директора ТОО «Т-Транзит» А.Б. Долгалёвой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс», именуемый в дальнейшем "Потребитель", в лице директора ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс» Молтусынова М.С. действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

На день составления Акта, на электроснабжение объекта ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс», находящегося по адресу Область Жетісу, г.Текели, ул. Канышы Сатпаева, строение 1.

Не выполнены: Технические условия №8 от 06.08.2024 г. выданные ТОО «Т-Транзит» на внешнее электроснабжение объекта ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс»

Разрешенная к использованию мощность – 0,7МВт.

Энергопередающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения, категории надежности обеспечения электроснабжения Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у нее на балансе.

Границы раздела устанавливаются следующими:


1. По балансовой принадлежности

Граница балансовой принадлежности между Энергопередающей организацией и Потребителем будет определена после строительства КЛ-6 кВ Потребителем и присоединения на болтовые соединения наконечников вводов КЛ- 6 кВ на ячейку №1 ЗРУ-6кВ ПС №161 Энергопередающей организации.

2. По эксплуатационной ответственности

Границей раздела электрических сетей по эксплуатационной ответственности будет определена после строительства КЛ-6кВ Потребителем и присоединения на болтовые соединения наконечников вводов КЛ- 6 кВ на ячейку №1 ЗРУ-6кВ ПС №161 Энергопередающей организации.

Представитель органа управления
Энергопередающей организации


А.Б. Долгалёва


Представитель Потребителя


М.С. Молтусынов

Однолинейная схема электроснабжения ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс».

Текелийский горно-перерабатывающий комплекс

Балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность ТОО «Т-Транзит»

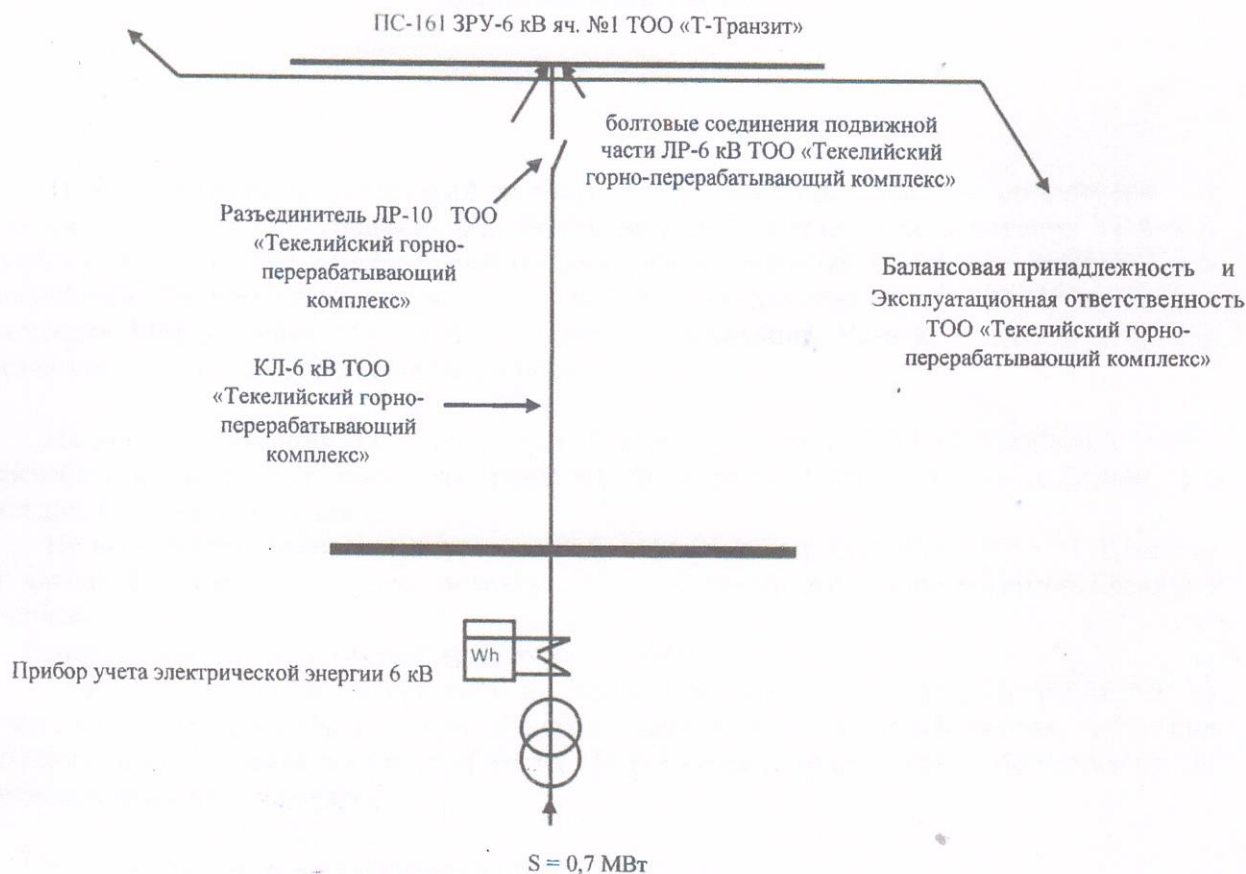

Примечание:

1. Границы раздела на схеме обозначаются: балансовой принадлежности - красной линией, эксплуатационной ответственности - синей.
2. При изменении присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.
3. На схеме электроснабжения электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения, линий электропередачи.
4. Потребителю без согласования с диспетчером органом управления энергопередающей организацией самовольно изменять схему внешнего электроснабжения не допускается.
5. Потребителю без согласования с энергопередающей организацией не допускается подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

Представитель органа управления
Энергопередающей организации

А.Б. Долгалёва

Представитель Потребителя

М.С. Молтусынов