

Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы,  
Текелі қаласы, Сатпаев көшесі 1, индекс 041700  
БИН 110740003844

Республика Казахстан, область Жетісу  
город Текели, улица Сатпаева 1, индекс 041700  
БИН 110740003844

№ 68/24 от 15.03.2024 года

Директору  
ТОО «ТЕКМЕТ»  
Н.Б. Темиргалиеву

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №1

**Основание выдачи:** Запрос от ТОО «Колоннада» № 74 от 13.03.2024г на выдачу технических условий.

Наименование объекта электроснабжения – ТОО «Колоннада».

Место расположение объекта – Область Жетісу, г. Текели ул. Шевченко 53.

Установленная мощность – 630кВА.

Характер потребления электроэнергии – постоянный.

Категория надежности- III.

Точка подключения – ВЛ-6кВ №1А, №1Б двух цепная линия

Для присоединения к электрическим сетям ТОО «Т-Транзит» объекта ТОО «Колоннада» Область Жетісу, г. Текели ул. Шевченко 53 необходимо выполнить следующие технические условия:

1. Разработать проект электроснабжения объекта ТОО «Колоннада» находящегося по адресу Область Жетісу, г. Текели ул. Шевченко 53. Проект согласовать с ТОО «Т-Транзит»
2. **В части первичный схемы:**
  - 2.1 Точкой подключения определить от ВЛ-6кВ яч. №1А двух цепная линия запитанной от ТОО «ТЭК».
  - 2.2 Произвести отпайку с установкой РЛНД-10 от ВЛ- 6кВ №1А опора №25 двух цепная линия ТОО «Колоннада».
  - 2.3 Шлейфа от ВЛ-6 кВ №1А опора №25 двух цепная линия (марка провода СИП-3 1\*120) выполнить, сечение проводов определить согласно имеющимся нагрузкам электрооборудования к ТОО «Колоннада».
3. **В части учёта электрической энергии предусмотреть:**
  - 3.1 ТОО «Колоннада» предусмотреть установку измерительных трансформаторов тока классом точности не выше 0,5 и номинальным током вторичной обмотки – 5 А. Номинальный первичный ток и мощность вторичной обмотки определить на стадии проектирования согласовать с ТОО «Т-Транзит».
  - 3.2 Установить микропроцессорного счетчика серии Меркурий модификации 234 ARTM 00 PBR.R на вводе трансформатора ТОО «Колоннада» с передачей данных в существующую систему АСКУЭ ТОО «Т-Транзит».
  - 3.3 Проведение освидетельствования комплекса учета электроэнергии на соответствие требованиям Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии на вводе трансформатора ТОО «Колоннада».
4. **В части РЗиА:**
  - 4.1 Предоставить протокола испытаний воздушно-кабельной линии 6кВ ТП-6/04кВ ТОО «Колоннада».

5. Определить по акту границу раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
6. Разработку проекта электроснабжения объекта ТОО «Колоннада» находящегося по адресу Область Жетісу, г. Текели ул. Шевченко 53 поручить специализированной проектной организации в области электроэнергетики, имеющей лицензию на право заниматься данным видом деятельности.
7. Выполнение строительно-монтажных работ по проекту поручить специализированной проектной организации в области электроэнергетики, имеющей лицензию на право заниматься данным видом деятельности.
8. Предоставить в ТОО «Т-Транзит» информацию о готовности постановки под напряжения, а также протокола испытаний электрооборудования.
9. Приказом по ТОО «Колоннада» назначить лицо, ответственное за электрохозяйство из числа обученного персонала, с указанием номера телефона. Копию приказа представить ТОО «Т-Транзит»
10. Подключение объекта возможно после выполнения требований настоящих технических условий, требований ПУЭ, ПТБ, ПТЭ в полном объеме, заключения договора на электроснабжение.
11. Срок действия технических условий – 2 год.
12. В случае изменения категории энергоприемников или увеличения установленной мощности технические условия аннулируются.

Директор



Технический директор

А. Долгалёва

А. Майдабеков

АКТ №1-2024  
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной  
ответственности сторон

г. Текели

"15" марта 2024г.

ТОО «Т-Транзит», именуемый в дальнейшем "энергопередающая организация", в лице директора ТОО «Т-Транзит» А.Б. Долгалёвой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Колоннада», именуемый в дальнейшем "Потребитель", в лице директора ТОО «Колоннада» действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

На день составления Акта, на электроснабжение объекта ТОО «Колоннада», находящегося по адресу Область Жетісу, г.Текели, ул. Шевченко 53

Не выполнены: Технические условия №1 от 15.03.2024 г. выданные ТОО «Т-Транзит» на внешнее электроснабжение объекта ТОО «Колоннада»

Разрешенная к использованию мощность - 630кВА.

Энергопередающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения, категории надежности обеспечения электроснабжения Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у нее на балансе.

Границы раздела устанавливаются следующими:

1. По балансовой принадлежности


Граница балансовой принадлежности между энергопередающей организацией и Потребителем будет определена после строительства ВЛ-6кВ Потребителем и присоединения на болтовые соединения наконечников отпаечной воздушной линии ВЛ-6кВ №1А двух цепная линия на опоре №25 энергопередающей организации.

2. По эксплуатационной ответственности

Границей раздела электрических сетей по эксплуатационной ответственности будет определена после строительства ВЛ-6кВ Потребителем и присоединения на болтовые соединения наконечников отпаечной воздушной линии ВЛ-6кВ на опоре №25 энергопередающей организации.

### Однолинейная схема электроснабжения ТОО «Колоннада».

Балансовая принадлежность и  
эксплуатационная ответственность  
ТОО «Т-Транзит»

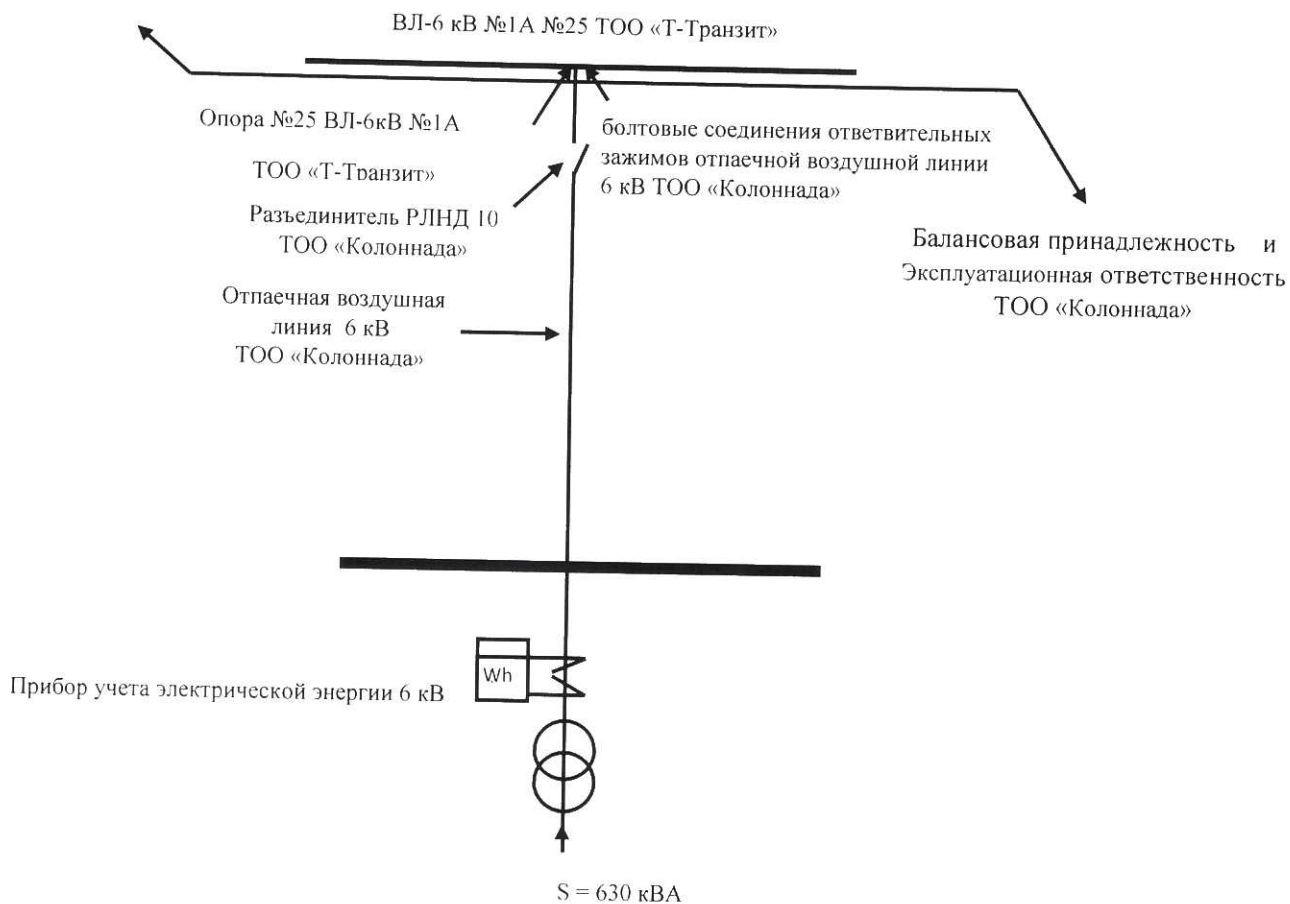

Примечание:

1. Границы раздела на схеме обозначаются: балансовой принадлежности - красной линией, эксплуатационной ответственности - синей.
2. При изменении присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.
3. На схеме электроснабжения электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения, линий электропередачи.
4. Потребителю без согласования с диспетчером органом управления энергопередающей организацией самовольно изменять схему внешнего электроснабжения не допускается.
5. Потребителю без согласования с энергопередающей организацией не допускается подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

**Представитель органа управления  
Энергопередающей организации**

А.Б. Долгалёва

Технический директор

**А. Майдабеков**

## Представитель Потребителя

**Н.Б. Темиргалиев**

