

Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы,
Текелі қаласы, Сатпаев көшесі 1, индекс 041700
БИН 110740003844

Республика Казахстан, область Жетісу
город Текели, улица Сатпаева 1, индекс 041700
БИН 110740003844

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №11

Основание выдачи: Запрос Есболова Р.М. согласно письма от 15.10.2024 г на выдачу
технических условий.

Наименование объекта электроснабжения – Есболов Р.М. (далее объект)

Место расположение объекта – Область Жетісу, г. Текели участок Университета Центральной Азии

Установленная мощность – 1 кВтч.

Характер потребления электроэнергии – постоянный.

Категория надежности- III.

Точка подключения – КТП №872И641

Для присоединения к электрическим сетям ТОО «Т-Транзит» объекта необходимо выполнить следующие технические условия:

1. Разработать проект электроснабжения согласовать с ТОО «Т-Транзит»
2. **В части первичный схемы:**
 - 2.1 Точкой подключения определить КТП №872И641
 - 2.2 Мощность передаваемая от подстанции КТП №872И641– 1кВт
 - 2.3 Смонтировать распределительный шкаф электрический (ШР) навесного или напольного типа
 - 2.4 Установить в ШР Вводной автоматический выключатель (АВ), соответствующий потребляемой мощности и протекающего тока (ток не менее 25А)
 - 2.5 проложить и подключить кабель от КТП №872И641 до ввода (АВ) распределительного шкафа.
 - 2.6 Проложить и подключить КЛ 0.4 кВ к потребителю электческой энергии
 - 2.7 Использовать кабель сечением не менее 10 мм.кв.
3. **В части учёта электрической энергии предусмотреть:**
 - 3.1 В ШР установить микропроцессорный счетчик серии Меркурий модификации 234 ARTM 00 PBR.G.
 - 3.2 Провести освидетельствование комплекса учета электроэнергии на соответствие требованиям Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии
4. **В части общего положения:**
 - 4.1. Определить по акту границу раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Границей раздела считать места присоединения отходящих шлейфов от ВЛ 6 кВ №9. Данный акт прилагается
 - 4.2. Разработку проекта электроснабжения объекта поручить специализированной проектной организации в области электроэнергетики, имеющей лицензию на право заниматься данным видом деятельности.
 - 4.3. Выполнение строительно-монтажных работ по проекту поручить специализированной проектной организации в области электроэнергетики, имеющей лицензию на право заниматься данным видом деятельности.
 - 4.4 Предоставить в ТОО «Т-Транзит» информацию о готовности постановки под напряжения, а также протокола испытаний электрооборудования.

4.6. Подключение объекта возможно после выполнения требований настоящих технических условий, требований ПУЭ. ПТБ. ПТЭ в полном объеме, заключения договора на электроснабжение.

4.7. Срок действия технических условий – 1 год.

4.8. В случае изменения категории энергопотребителя или увеличения установленной мощности технические условия аннулируются.

Директор ТОО «Т-ТРАНЗИТ»

18.10.2024. год

Согласованно:

Университет Центральной Азии



А.Б. Долгалёва

АКТ №11
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной
ответственности сторон

г. Текели

"18" октября 2024г.

ТОО «Т-Транзит», именуемый в дальнейшем "энергопередающая организация", в лице директора ТОО «Т-Транзит» А.Б. Долгалёвой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Есболов Р.М., именуемый в дальнейшем "Потребитель", в лице Есболова Р.М., с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

На день составления Акта, на электроснабжение объекта «Есболов Р.М.», находящегося по адресу Область Жетісу, г. Текели в микрорайоне «Алатау».

Не выполнены: Технические условия №11 от 18.10.2024г. выданные ТОО «Т-Транзит» на внешнее электроснабжение объекта Есболов Р.М.

Разрешенная к использованию мощность - 1 кВт.

Энергопередающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения, категории надежности обеспечения электроснабжения Потребителя и повреждения оборудования, не находящегося у нее на балансе.

Границы раздела устанавливаются следующими:


1. По балансовой принадлежности

Граница балансовой принадлежности между энергопередающей организацией и Потребителем устанавливается на местах присоединения отходящих шлейфов к ВЛ 6кВ №9.

2. По эксплуатационной ответственности

Границей раздела электрических сетей по эксплуатационной ответственности устанавливается на местах присоединения отходящих шлейфов к ВЛ 6кВ №9.

Однолинейная схема электроснабжения Есболов Р.М.

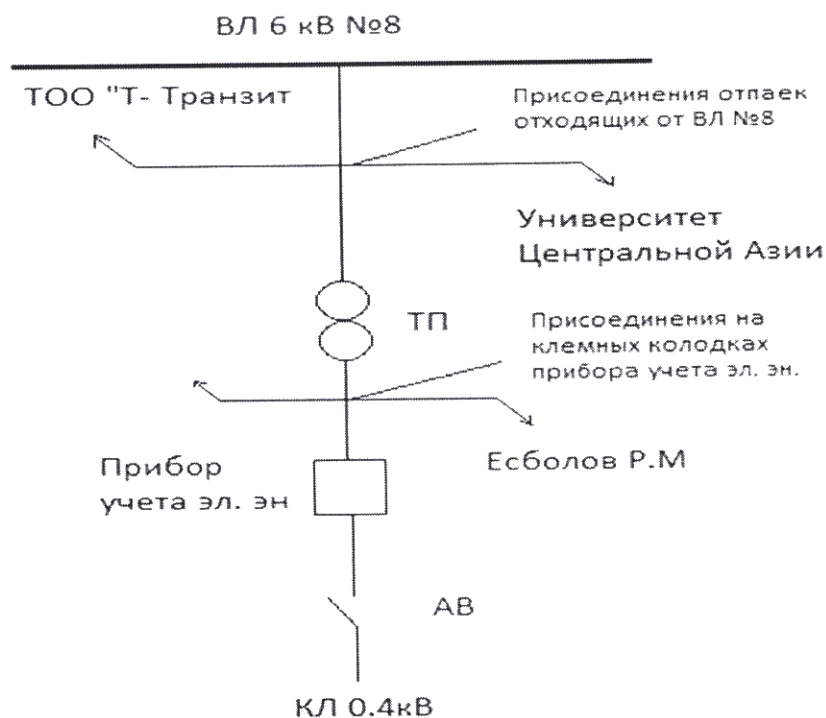


Примечание:

1. Границы раздела на схеме обозначаются: балансовой принадлежности красной линией, эксплуатационной ответственности- синей.
2. При изменении присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.
3. На схеме электроснабжения электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения, линий электропередачи.
4. Потребителю без согласия с диспетчером органов управления энергопередающей организацией самовольно изменять схему внешнего электроснабжения не допускается.
5. Потребителю без согласования с энергопередающей организацией не допускается подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.



Представитель потребителя

 Р. Есболов