


Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,
Текелі қаласы, Сәтпаев көшесі 1, индекс 041700
тел/факс 8 72835 4-12-63

Республика Казахстан Алматинская область,
город Текели, улица Сатпаева 1, индекс 041700
тел/факс 872835 4-12-63

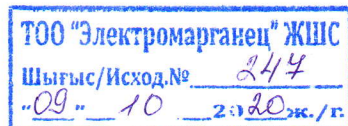

Кому: ТОО «Т-Транзит»
От кого: ТОО «Электромарганец»
г.Текели, ул. Сатпаева, 1
тел. (8 278 35) 4 12 63
e-mail: elektromarganez@gmail.com

**Заявка
на участие в закупках способом запроса ценовых предложений**

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:
Отходящие линии (ячейки) РУ 6 кВ
Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг:

Отходящие линии (ячейки) РУ 6 кВ, 2 штуки.

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

Камера сборная одностороннего обслуживания	
Наименование параметра	Нормы
Номинальное напряжение, кВ	6;10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А	600; 1000
Номинальный ток отключения, кА	12,5; 20
Вид изоляции	воздушная
Масса не более, кг	300

Выключатель вакуумный типа ВВР-10	
Основные технические характеристики	
Наименование параметра	Нормы
Номинальное напряжение, кВ	10
Номинальный ток отключения, кА	20
Номинальный ток, А	630; 1000
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Ток термической стойкости, I_t , в течение 3с, кА	20
Ток электродинамической стойкости, I_g , кА	51
Полное время отключения $t_{от}$, с, не более	0,05
Собственное время отключения, $t_{от.с}$, с, не более	0,03
Собственное время включения, $t_{вс}$, с, не более	0,05
Испытательное кратковременное напряжение пром. частоты	
одноминутное, $U_{исп.}$, кВ	42
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ	75
Дополнительные технические характеристики	

Наименование параметра	Нормы
Верхнее рабочее значение температуры воздуха, тв, °С	плюс 55
Нижнее рабочее значение температуры воздуха, тн, °С	минус 60
Ресурс по механической стойкости, циклы "В-тп-О"	
включение- произвольная пауза-отключение	50 000
Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ)	
при номинальном токе, циклы "В- тп -О"	50 000; 30 000
при номинальном токе отключения, циклы "ВО"	100
Установленная безотказная наработка, циклы "В-тп-О"	20 000
Срок службы до списания, годы, не менее	30
Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В	
переменного тока	100, 220
постоянного тока	110, 220
Ток потребления электромагнитов YAC YAT, YAV, А, не более	1,5
Ток срабатывания токовых электромагнитов отключения для схем с дешунтированием YAA, А	5; 3
Потребляемая мощность электродвигателя заводки рабочих пружин привода, Вт, не более	400
Потребляемая мощность токовых электромагнитов отключения YAA при воздушном зазоре 10 мм и опущенном сердечнике, ВА, не более	30
Время заводки рабочих пружин привода на одну операцию включения при номинальном напряжении, с, не более	12
Ход подвижного контакта, мм	8+2
Ход пружины отключения, мм	30+0,5
Допустимый износ контактов, мм, не более	2
Электрическое сопротивление полюсов главной цепи, мкОм, не более	100; 55

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора;
место поставки: 041701, Республика Казахстан, Алматинская область, город Текели, ул.Сатпаева, 1.

Цена за единицу товара, работы и услуги без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг:

1 046 640,00 (один миллион сорок шесть тысяч шестьсот сорок) тенге.

Общая цена товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг:

2 093 280,00 (два миллиона девятьсот три тысячи двести восемьдесят) тенге.

Настоящей заявкой выражаю своё согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

Директор



Едильбаев Б.А.