

Казахстан Республикасы, Алматы облысы,
Текелі қаласы, Қонаев көшесі 178, индекс 041700
тел. 87055215610

Республика Казахстан Алматинская область,
город Текели, улица Конаева 178, индекс 041700
тел. 87055215610

04.10.2021г.

№ 7

Кому: ТОО «Т-Транзит»

От кого: ТОО «БЭСТ Энерджи»

041705, г.Текели, ул. Д.Конаева, д. 178

тел. 87055215610

e-mail: bestenerdzhi@mail.ru

Заявка

на участие в закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Закупка № 1 Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг: Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики/ 1 услуга.

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: согласно Технической спецификации (Приложение №1)

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

срок предоставления услуг: до 31 декабря 2021 года;


место поставки: 041700, Республика Казахстан, Алматинская область, город Текели, ул.Сатпаева, 1.

Цена за единицу товара, работы и услуги без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг: 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

Общая цена товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг: 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

Настоящей заявкой выражаю своё согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

Директор

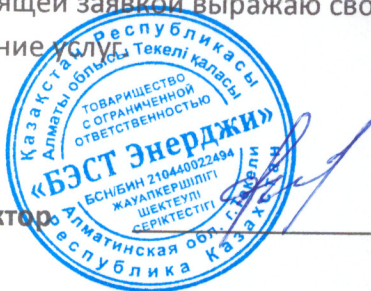

Н.Фахретдинов

Приложение № 1
Техническая спецификация

В состав работ по проверке РЗиА присоединений ПС 153 включается:

1. По присоединениям 6, 35 кВ.

Произвести замер сопротивления изоляции цепей управления, измерения и защит относительно земли при помощи мегомметра 2500 В.

Произвести проверку вольт-амперных характеристик измерения и защит трансформаторов тока при помощи установки РЕТОМ.

Произвести чистку контактов реле защит.

Произвести комплексную проверку уставок реле защит при помощи установки РЕТОМ.

Произвести чистку привода выключателя присоединения.

Произвести опробование защит на отключение и включение выключателя на пониженном напряжении.

2. Силовой трансформатор Т-1 15000 кВа.

Произвести замер сопротивления изоляции цепей управления выключателей 110 кВ; 35 кВ; 6 кВ, измерения и защит 110 кВ; 35 кВ; 6 кВ относительно земли при помощи мегомметра 2500 В.

Произвести проверку вольт-амперных характеристик измерения и защит трансформаторов тока 110 кВ; 35 кВ; 6 кВ при помощи установки РЕТОМ.

Произвести чистку газового реле.

Опробовать газовое реле на сигнал и на отключение выключателей 110 кВ; 35 кВ; 6 кВ.

Произвести чистку контактов реле защит.

Произвести комплексную проверку уставок реле защит при помощи установки РЕТОМ.

Произвести чистку приводов выключателей 110 кВ; 35 кВ; 6 кВ.

Произвести опробование защит на отключение и включение выключателей 110 кВ; 35 кВ; 6 кВ на пониженном напряжении.

Произвести чистку и опробование РПН трансформатора.

3. Трансформатор напряжения 6,110 кВ.

Произвести замер сопротивления изоляции цепей измерения и защит относительно земли при помощи мегомметра 2500 В.

Произвести проверку характеристик трансформатора напряжения при помощи установки РЕТОМ.

Произвести чистку контактов реле защит.

Произвести комплексную проверку уставок реле защит при помощи установки РЕТОМ.


Произвести опробование защит.

4. Выполнение технической документации и необходимых схем устройств РЗиА.

После выполнения всех технических мероприятий по комплексной проверке устройств РЗ и А присоединений заполняется и выдается паспорт-протокол с занесением данных о проведенной проверке на каждое присоединение.

Разрабатывается принципиальная монтажная схема цепей управления, измерения и защит на каждое присоединение.

По завершении работ выдается технический отчет о проделанной работе и выявленных замечаниях в ходе проверки.

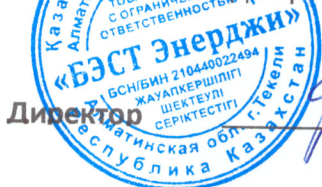

Н. Фахретдинов